


Station	Données pour le mois octobre			Coefficients d'hydraulicité sur 12 mois	
	Débit Moyen Mensuel (m ³ /s)	Débit Maxi inst. Mensuel (m ³ /s)	Coefficient d'hydraulicité Mensuel	nov 19 - oct 20	nov 18 - oct 19
BOGNES [V1020010]	380	730	1.39	1.08	0.92
TERNAY [V3130020]	880	1 910	1.14	0.92	0.72
VALENCE [V4010010]	1 140	2 380	1.08	0.93	0.73
BEUCAIRE [V7200010]	1 320	2 850	0.96	0.99	0.76

Les coefficients d'hydraulicité sont élaborés à l'aide de modules calculés sur la période de référence 1920-2020

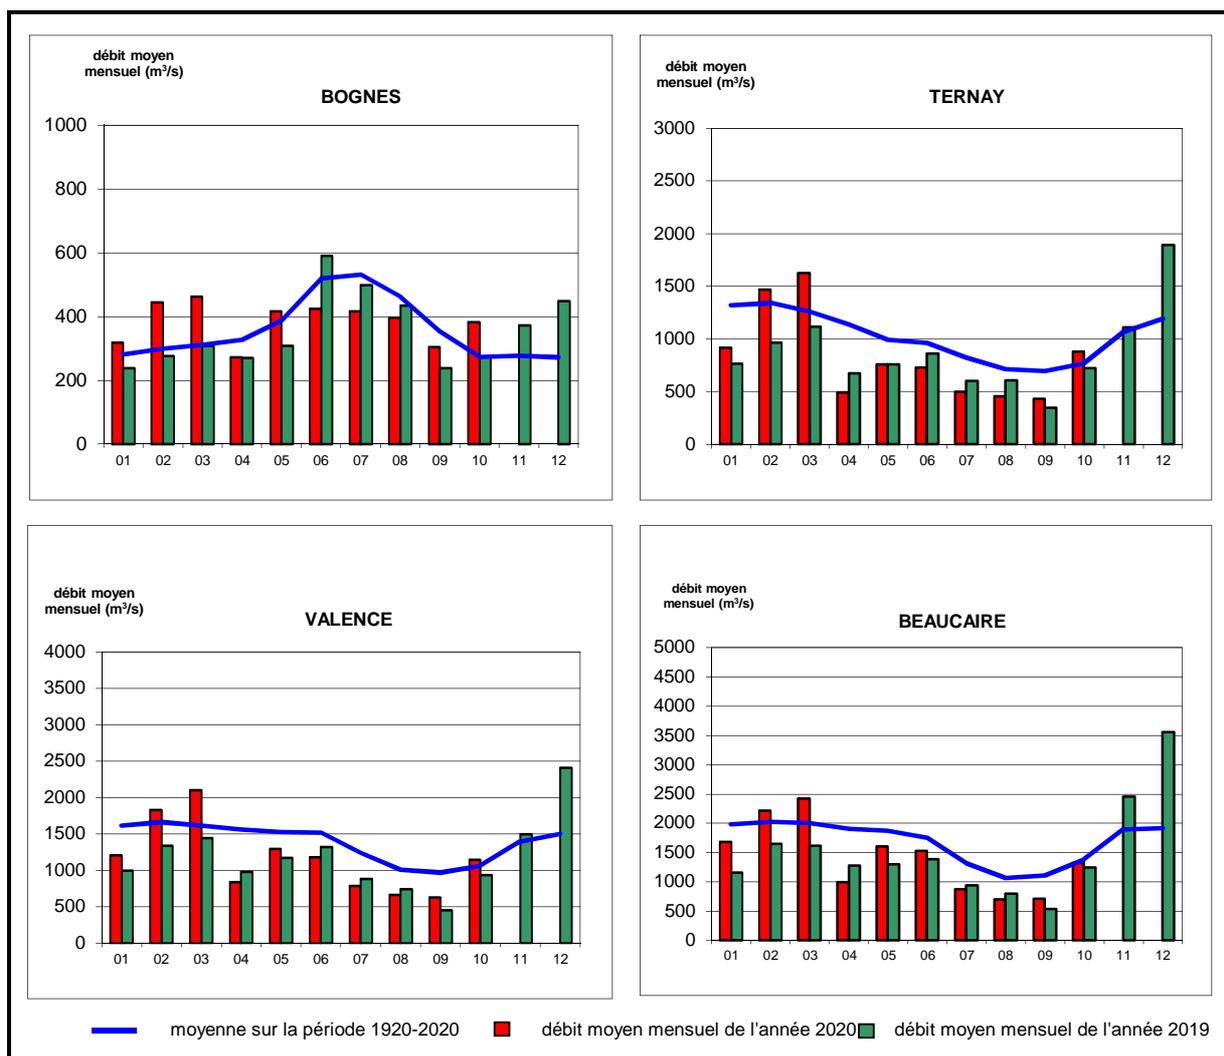

FAITS MARQUANTS :

L'hydraulicité du mois d'octobre 2020 se situe au dessus de la moyenne pour les stations de Bognes, Ternay, Valence et en dessous pour la station de Beaucaire.

Remarques :

Les débits annoncés pour l'année 2020 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction des rapports hydrologiques annuels de la CNR.
Les valeurs de débits sont arrondies à +/- 10 m³/s

réalisé :
Th. GRENIER

vérifié :
K. DELAMARRE


Validé :



ANNEES D'ETIAGE REMARQUABLE SUR LE BASSIN DU RHONE

		DEBITS MOYENS MENSUELS (m ³ /s) - source des données : CNR - base HYDROMET					
ANNEE		BOGNES [V1020010]	PERRACHE [V3000015]	COUZON [La Saône]	TERNAY [V3130020]	VALENCE [V4010010]	BEAUCAIRE [V7200010]
	Moyenne sur la période 1920-2020	270	470	290	770	1 060	1 380
Années d'étiage estival remarquable	1921	190	220	70	290	410	420
	1949	220	260	30	300	420	580
	1976	190	440	150	590	980	2 100
	2003	300	510	200	700	980	1 160
	2005	170	290	90	430	660	880
	2009	140	210	60	290	470	630
Débit (m ³ /s)	2020	380	630	260	880	1 140	1 320
Rang *		87	82	59	66	67	55

* rang du mois dans le classement croissant des débits moyens mensuels sur la période 1920-2020

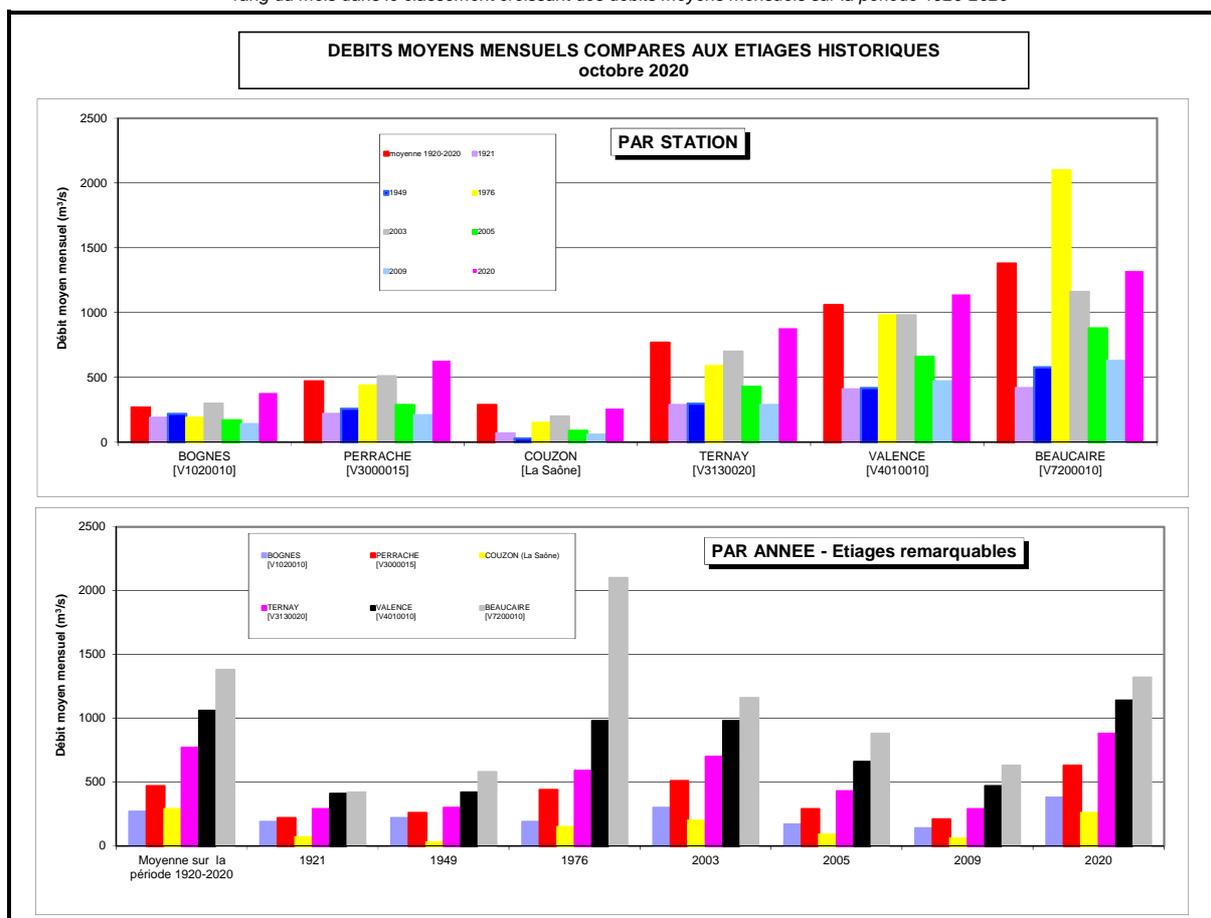

Commentaires :

L'hydraulicité du mois d'octobre 2020 se situe au dessus de la moyenne pour les stations de Bognes, Perrache, Ternay, Valence et légèrement en dessous pour les stations de Couzon et Beaucaire.
Pour ce mois, les 6 stations se positionnent entre le 55ème et le 87ème rang sur les 101 dernières années.

Remarques :

Les débits annoncés pour l'année 2020 sont des valeurs brutes en cours de validation qui peuvent être modifiées lors de la rédaction du rapport hydrologique annuel de la CNR.
Les valeurs des débits sont arrondies à +/- 10 m³/s.

réalisé :
Th. GRENIER

vérifié :
K. DELAMARRE

Validé :